




C:\Users\Public\EPLAN\Data\Projects\YEU\Makros_U1000\CIMR-UC4E-0011A.ema

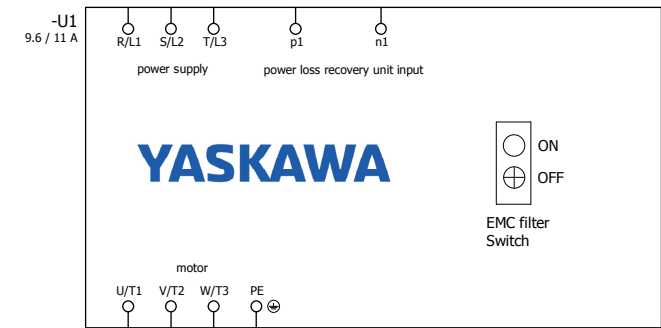


1											3										
			Datum	02.12.2015		EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG		All poles macro type number CIMR-UC4E-0011A variant B power unit						= U1000							
			Bearb.	Standard										+ CIMR-UC4E-0011A							
			Gepr																		
Änderung		Datum	Name	Urspr										Blatt 2							
					Ersatz von	Ersetzt durch				IEC_tpl001				Blatt 30							

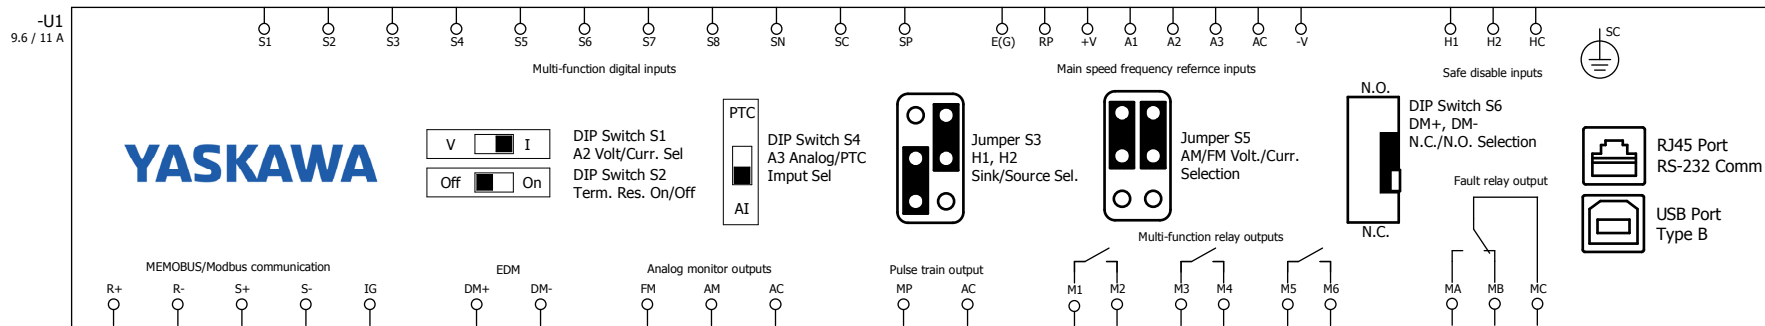


			Datum	03.12.2015	EPLAN		EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	All poles macro type number CIMR-UC4E-0011A variant C control part			= U1000	
			Bearb.	Standard	Yaskawa Makroprojekt U1000 400V						+ CIMR-UC4E-0011A	
			Gepr									
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch					IEC_tpl001	
											Blatt	30

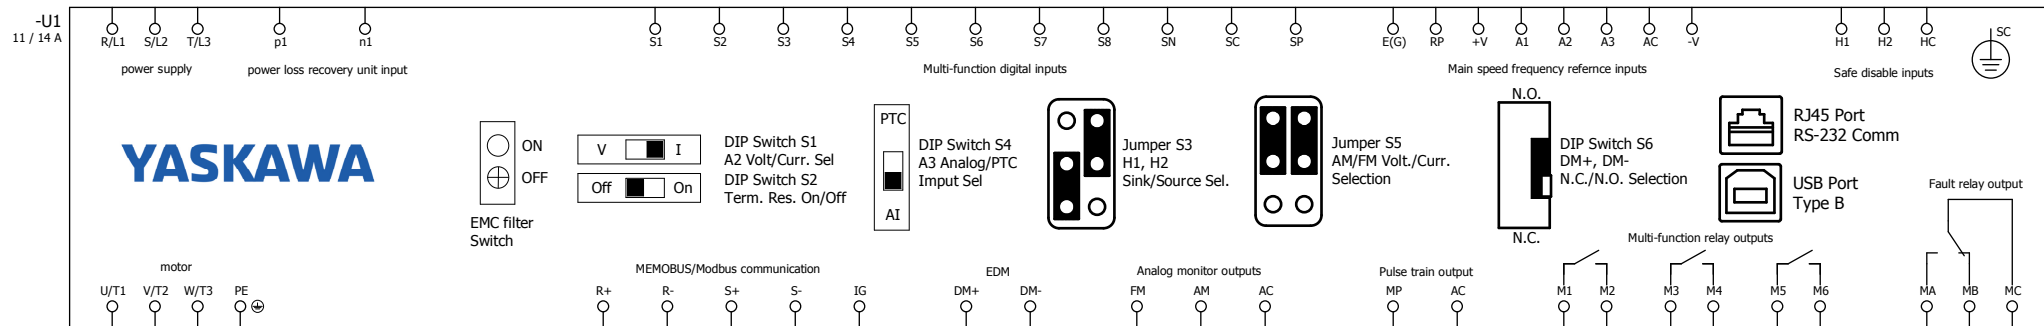



C:\Users\Public\EPLAN\Data\Projects\YEU\Makros_U1000\CIMR-UC4E-0014A.ema

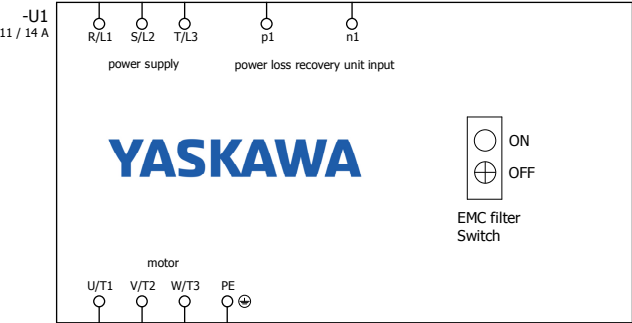

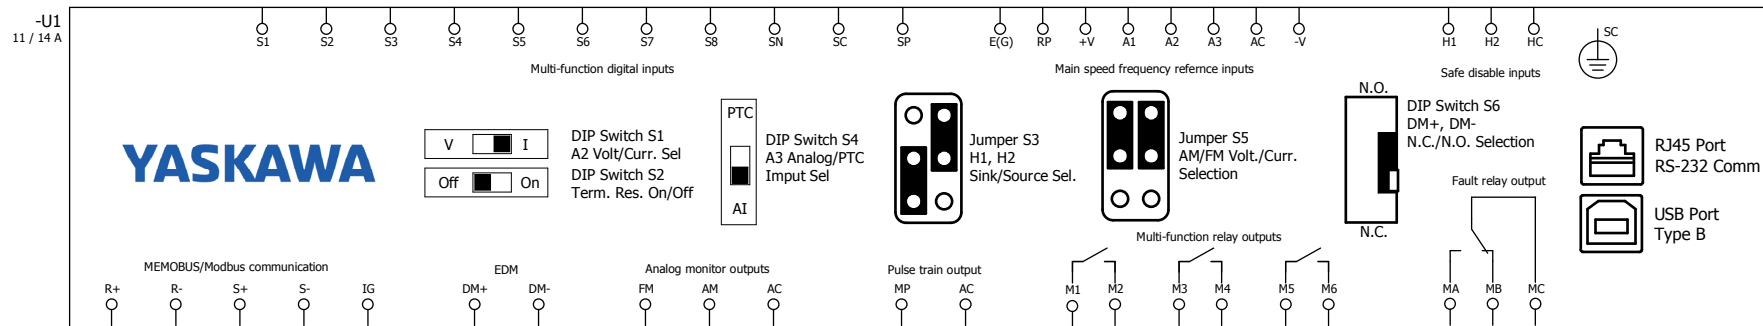[illegible]


C:\Users\Public\EPLAN\Data\Projects\YEU\Makros_U1000\CIMR-UC4E-0021A.ema

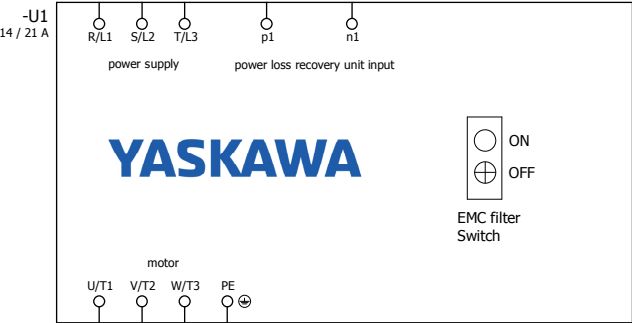

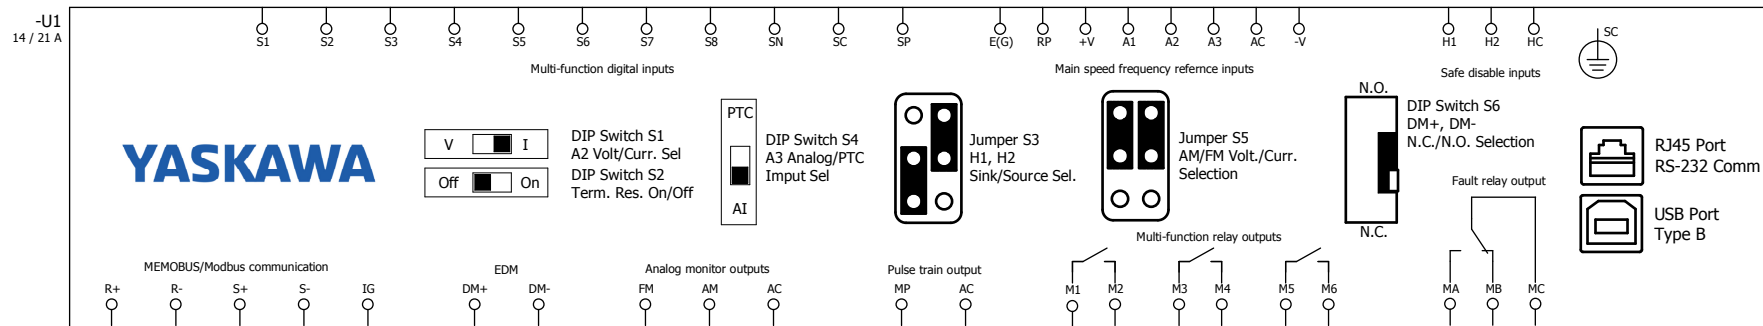


			Datum	03.12.2015	EPLAN		EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	All poles macro type number CIMR-UC4E-0021A variant C control part			= U1000			
			Bearb.	Standard	Yaskawa Makroprojekt U1000 400V						+ CIMR-UC4E-0021A			
			Gepr										Blatt	3
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			IEC_tpl001		Blatt	30		

C:\Users\Public\EPLAN\Data\Projects\YEU\Makros_U1000\U1000\CIMR-UC4E-0027A.ema

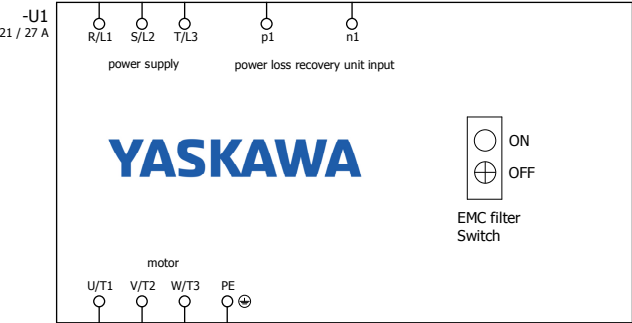


			Datum	03.12.2015	EPLAN Yaskawa Makroprojekt U1000 400V		EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	All poles macro type number CIMR-UC4E-0027A variant B power unit			= U1000	
			Bearb.	Standard							+ CIMR-UC4E-0027A	
			Gepr									
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			IEC_tpl001		Blatt	2
											Blatt	30


C:\Users\Public\EPLAN\Data\Projects\YEU\Makros_U1000\U1000\CIMR-UC4E-0027A.ema

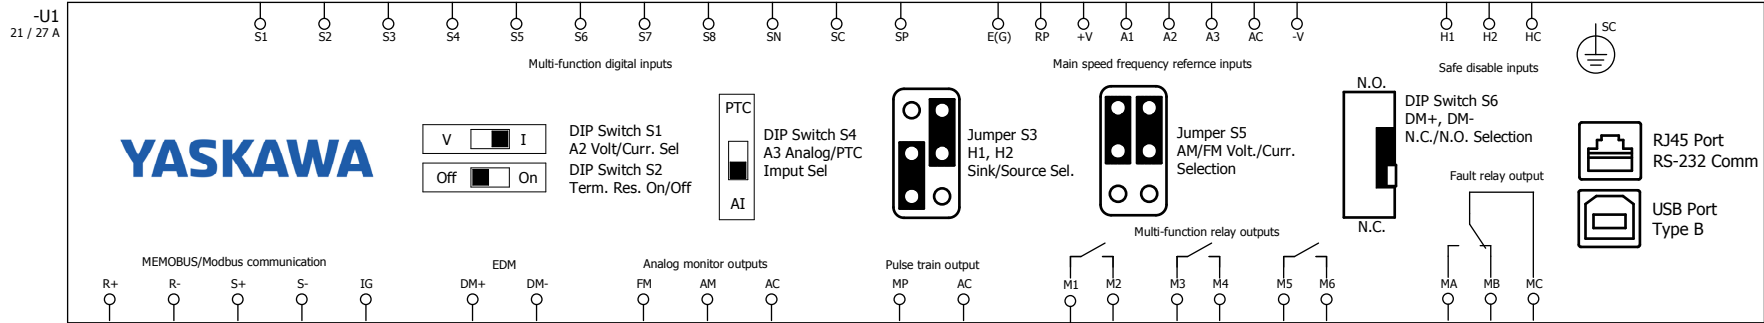


							+ CIMR-UC4E-0034A/1		
				Datum	03.12.2015	EPLAN		= U1000	
				Bearb.	Standard			+ CIMR-UC4E-0027A	
				Gepr		Yaskawa Makroprojekt U1000 400V			
Änderung	Datum	Name	Urspr	Ersatz von	Ersetzt durch			IEC_tpl001	Blatt 30

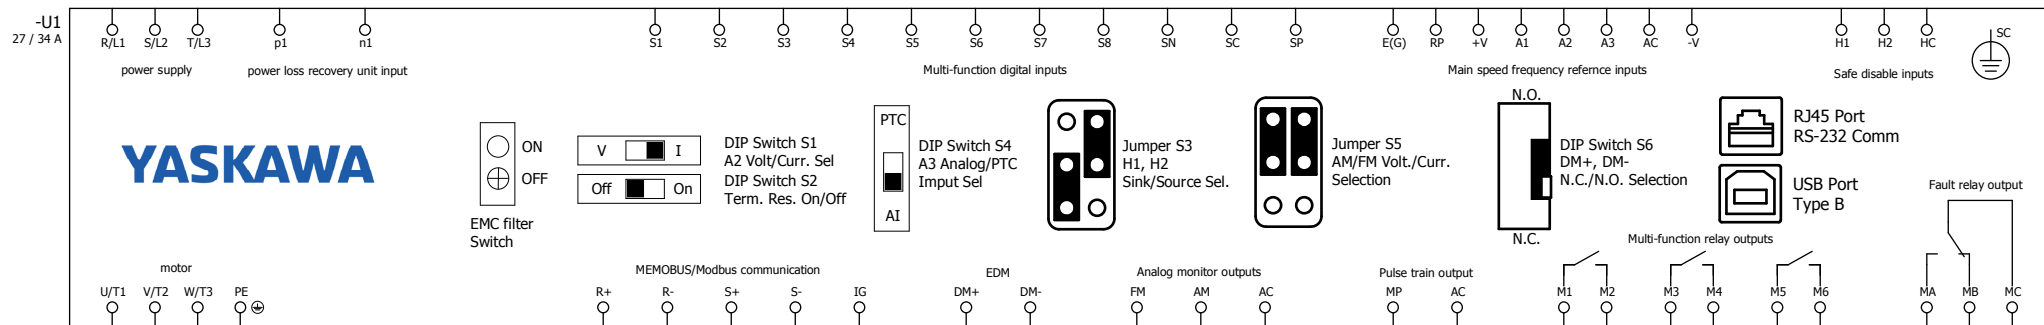



C:\Users\Public\EPLAN\Data\Projects\YEU\Makros_U1000\CIMR-UC4E-0034A.ema

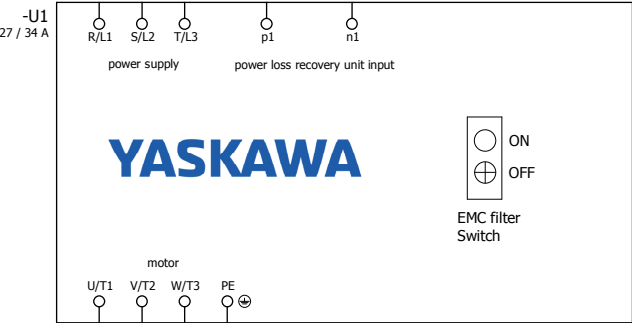

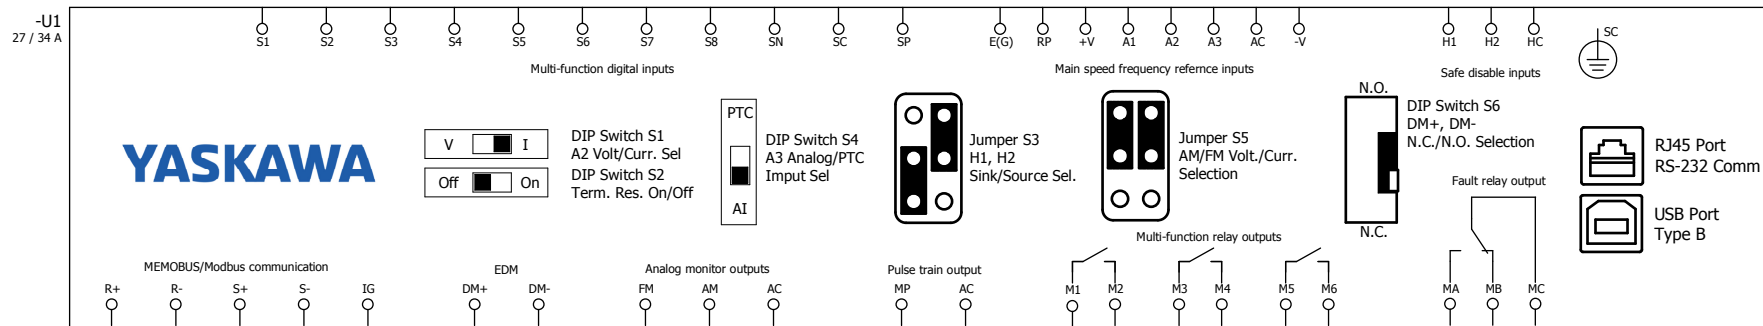


			Datum	03.12.2015	EPLAN		EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	All poles macro type number CIMR-UC4E-0034A variant C control part			= U1000			
			Bearb.	Standard	Yaskawa Makroprojekt U1000 400V						+ CIMR-UC4E-0034A			
			Gepr										Blatt	3
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			IEC_tpl001		Blatt	30		

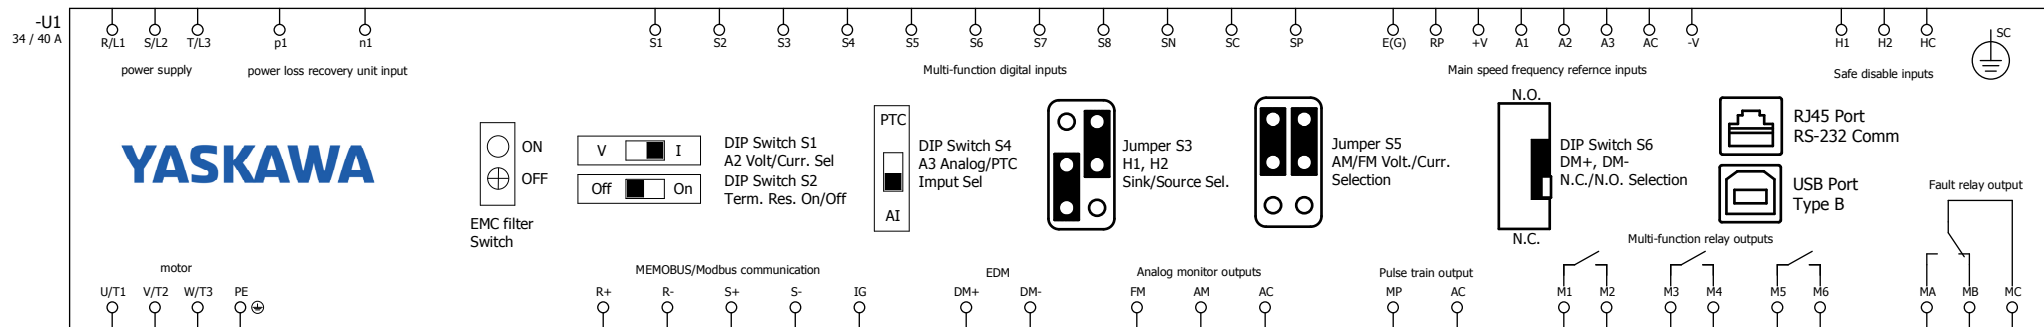


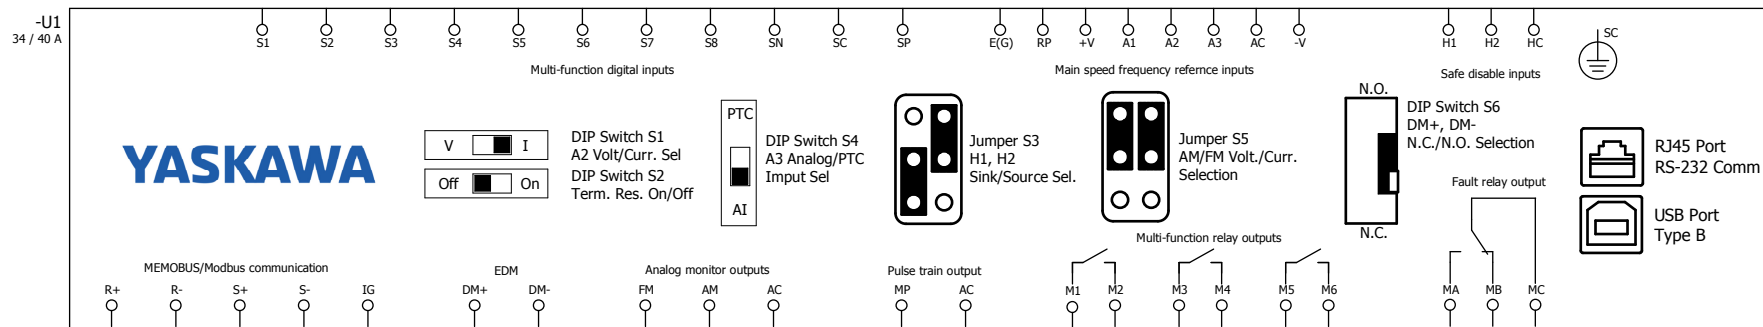


			Datum	03.12.2015	EPLAN		EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	All poles macro type number CIMR-UC4E-0040A variant C control part			= U1000	
			Bearb.	Standard	Yaskawa Makroprojekt U1000 400V						+ CIMR-UC4E-0040A	
			Gepr.									
Änderung	Datum	Name	Urspr						Ersatz von	Ersetzt durch	IEC_tpl001	
											Blatt	30

C:\Users\Public\EPLAN\Data\Projects\YEU\Makros_U1000\CIMR-UC4E-0052A.ema

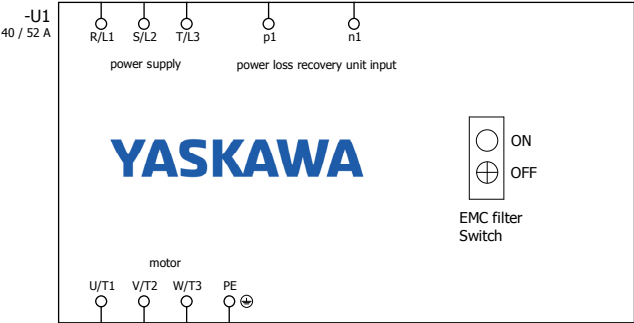


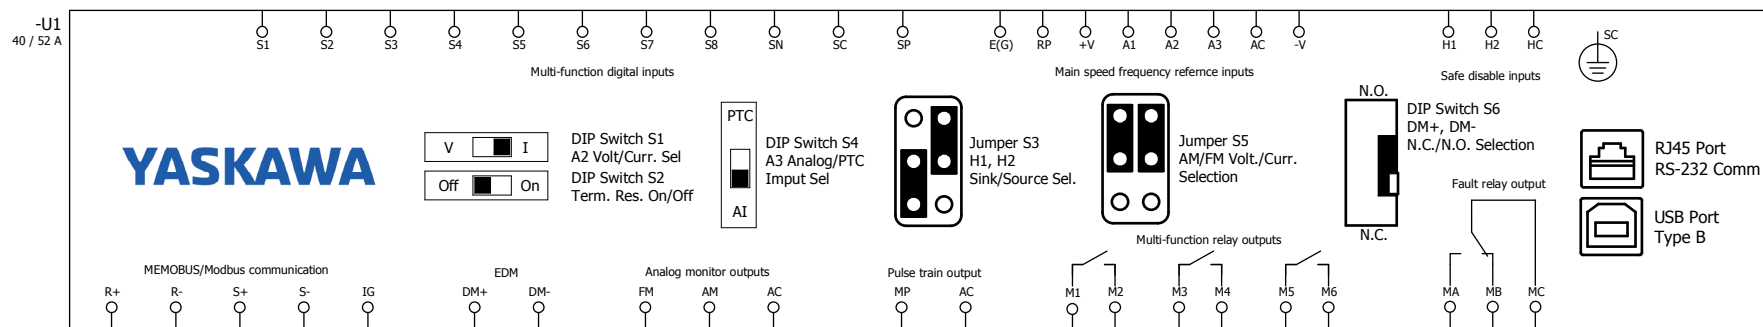

			Datum	03.12.2015	EPLAN		EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	All poles macro type number CIMR-UC4E-0052A variant C control part			= U1000 + CIMR-UC4E-0052A	
			Bearb.	Standard	Yaskawa Makroprojekt U1000 400V						Blatt	3
			Gepr								Blatt	30
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			IEC_tpl001			

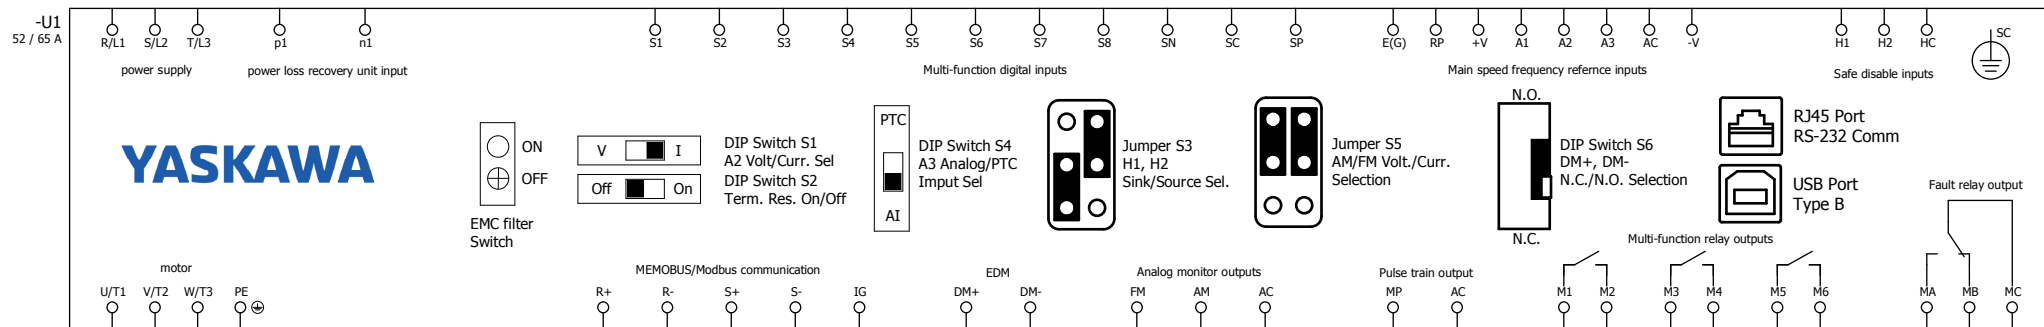


C:\Users\Public\EPLAN\Data\Projects\YEU\Makros_U1000\CIMR-UC4E-0065A.ema

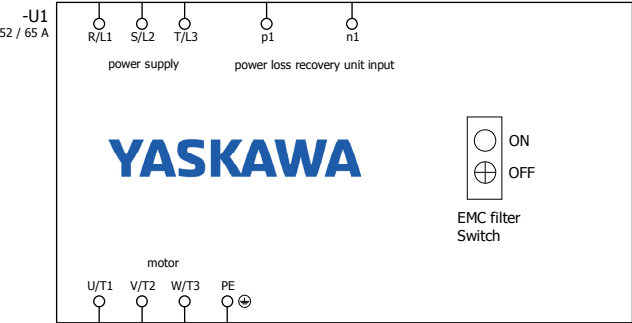


1										3									
			Datum	03.12.2015	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG		All poles macro type number CIMR-UC4E-0065A variant B power unit						= U1000						
			Bearb.	Standard									+ CIMR-UC4E-0065A						
			Gepr																
Yaskawa Makroprojekt U1000 400V																			
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch				IEC_tpl001				Blatt	2				
																Blatt	30		


C:\Users\Public\EPLAN\Data\Projects\YEU\Makros_U1000\U1000\CIMR-UC4E-0065A.ema

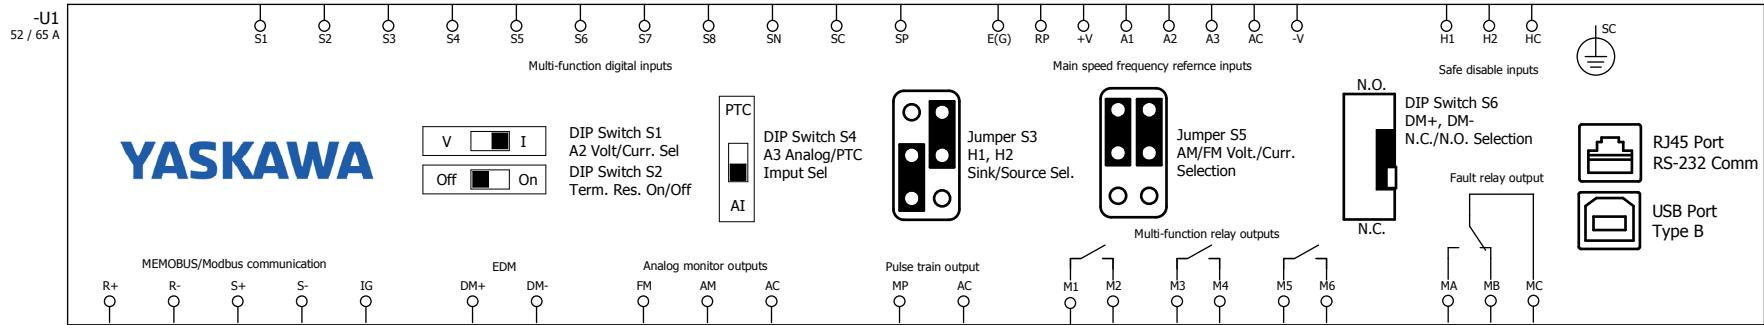

2													+CIMR-UC4E-0077A/1												
			Datum	03.12.2015		EPLAN Yaskawa Makroprojekt U1000 400V EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG			All poles macro type number CIMR-UC4E-0065A variant C control part							= U1000									
			Bearb.	Standard												+ CIMR-UC4E-0065A									
			Gepr																						
Änderung	Datum	Name	Urspr									Ersatz von		Ersetzt durch						Blatt 3					
																	IEC_tpl001						Blatt 30		

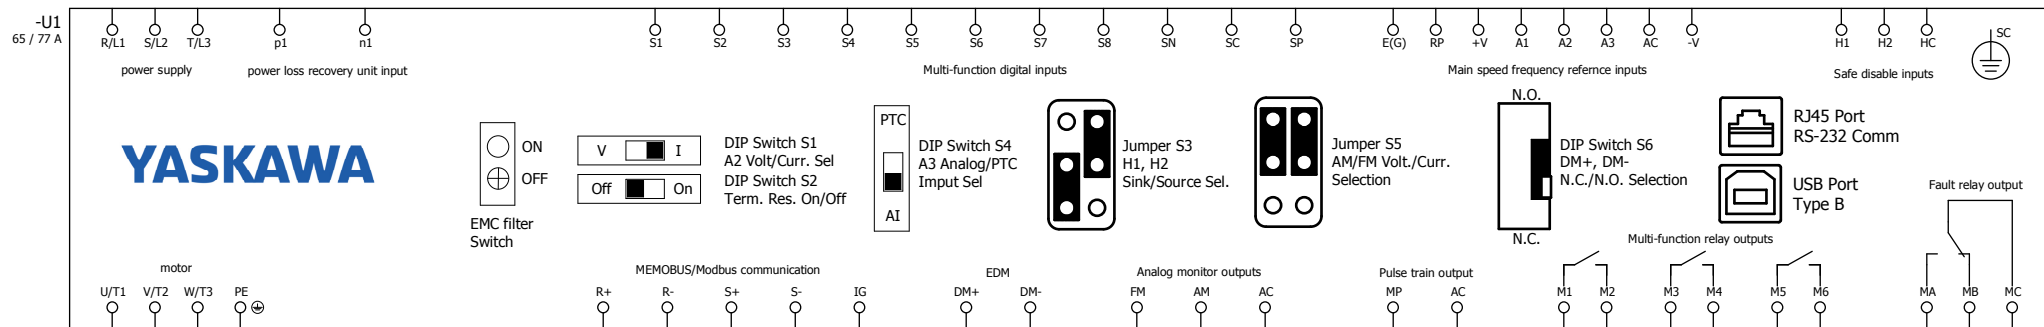


C:\Users\Public\EPLAN\Data\Projects\YEU\Makros_U1000\CIMR-UC4E-0077A.ema

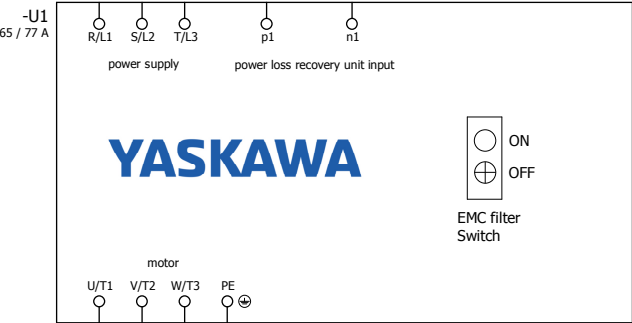


			Datum	03.12.2015	EPLAN	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	All poles macro type number CIMR-UC4E-0077A variant B power unit	= U1000		
			Bearb.	Standard				+ CIMR-UC4E-0077A		
			Gepr							Blatt 2
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch		IEC_tpl001		Blatt 30

C:\Users\Public\EPLAN\Data\Projects\YEU\Makros_U1000\U1000\CIMR-UC4E-0077A.ema

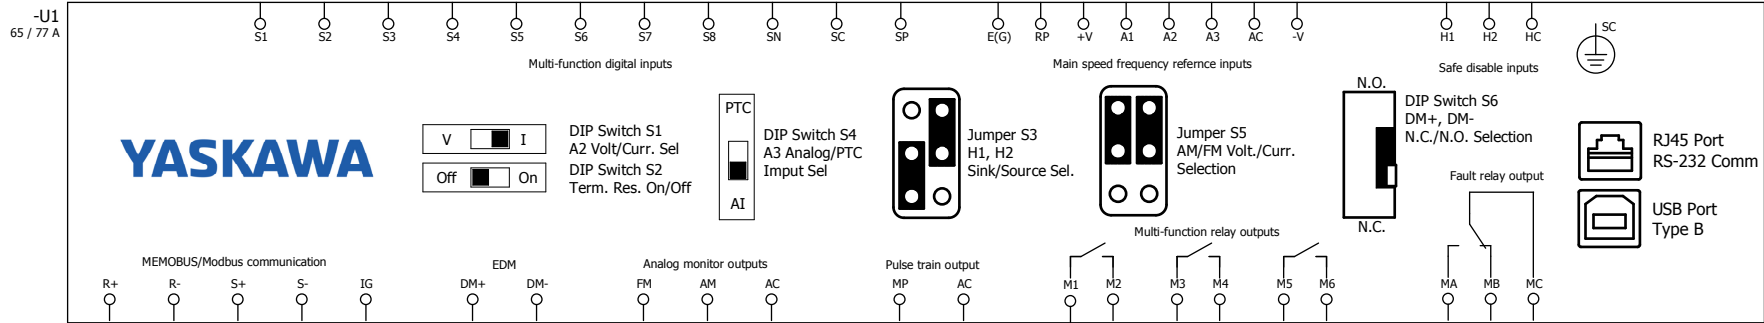


							+ CIMR-UC4E-0096A/1		
				Datum	03.12.2015	EPLAN		= U1000	
				Bearb.	Standard			+ CIMR-UC4E-0077A	
				Gepr		Yaskawa Makroprojekt U1000 400V		Blatt 3	
Änderung	Datum	Name	Urspr	Ersatz von	Ersetzt durch			IEC_tpl001	Blatt 30

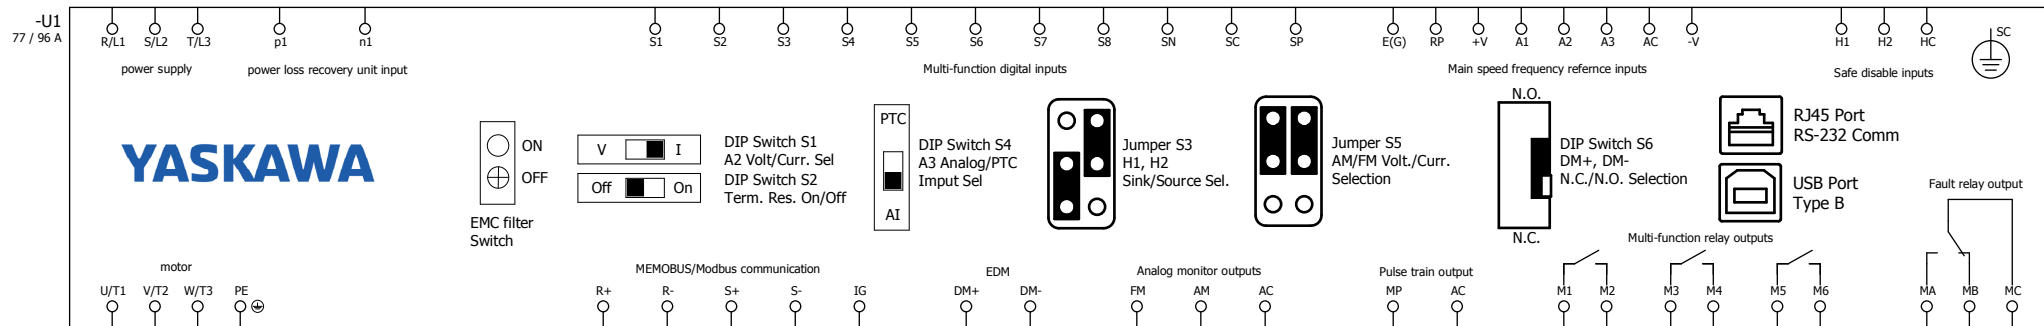


			Datum	03.12.2015	EPLAN		EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	All poles macro type number CIMR-UC4E-0096A variant A complete device			= U1000		
			Bearb.	Standard	Yaskawa Makroprojekt U1000 400V						+ CIMR-UC4E-0096A		
			Gepr								Blatt		1
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			IEC_tpl001		Blatt		30

C:\Users\Public\EPLAN\Data\Projects\YEU\Makros_U1000\CIMR-UC4E-0096A.ema

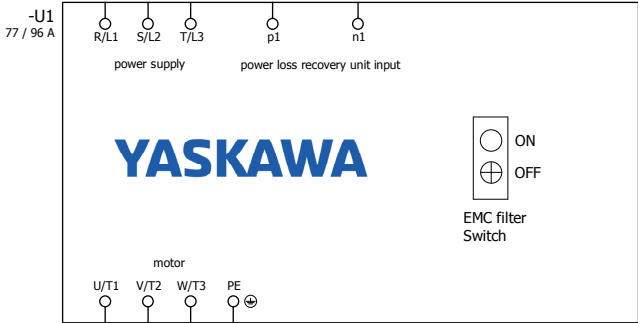

1										3									
			Datum	03.12.2015		EPLAN Yaskawa Makroprojekt U1000 400V Ersatz von	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	All poles macro type number CIMR-UC4E-0096A variant B power unit					= U1000						
			Bearb.	Standard									+ CIMR-UC4E-0096A						
			Gepr										Blatt 2						
Änderung	Datum	Name	Urspr										Blatt 30						

C:\Users\Public\EPLAN\Data\Projects\YEU\Makros_U1000\U1000\CIMR-UC4E-0096A.ema

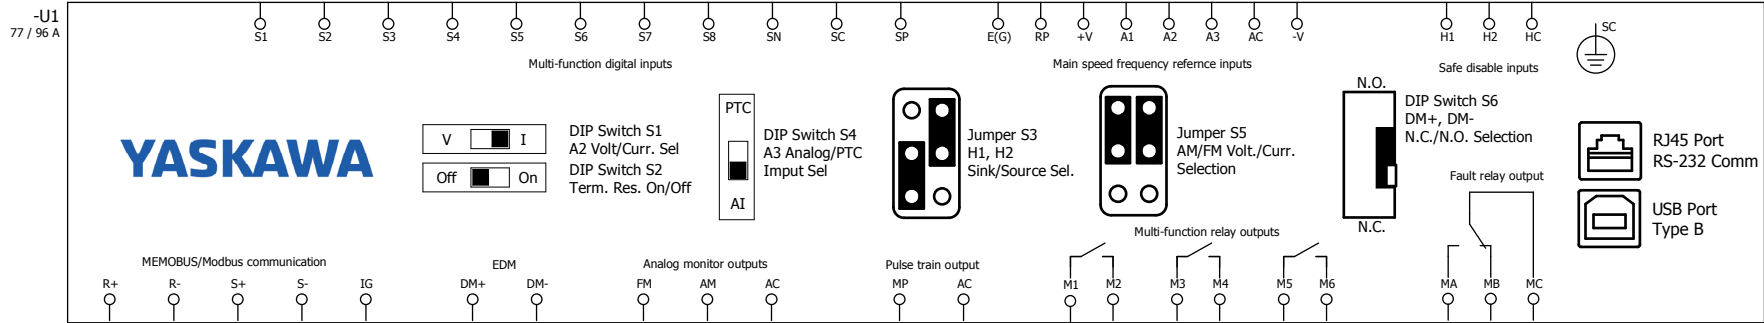

2														
			Datum	03.12.2015	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG		All poles macro type number CIMR-UC4E-0096A variant C control part				= U1000			
			Bearb.	Standard							+ CIMR-UC4E-0096A			
			Gepr								IEC_tpl001		Blatt	3
Änderung	Datum	Name	Urspr						Ersatz von	Ersetzt durch			Blatt	30
Yaskawa Makroprojekt U1000 400V														